OBEC HORNÝ HRIČOV
1208 - 2012
Dedina ako záhrada
v súťaži Dedina roka 2011

Skúsenosti s revitalizáciou poškodených časti krajiny

Prezentuje:
Starosta obce Horný Hričov
Ing. Jozef Trizuljak

Národná vodná konferencia o revitalizácií krajiny a integrovanom manažmente povodí

Bratislava 1.3.2012

Hričovské vodné cesty

1. Prevencia pred povodňami - erozívne podmienky na príslušných úsekoch katastra a tým priame ohrozovanie obyvateľov obce pred povodňou a podnikateľských organizácií v katastri obce v dôsledku geografických podmienok v katastri obce. Nutnosť preventívnych opatrení a z toho vyplývajúce opatrenia. Vznik hričovskej vodnej cesty I a hričovskej vodnej cesty II
2. Zadržanie vody v lokalite - význam vzniku vodných ciest, a dopad na zadržanie vody v prírode. Príchod zveri, vysokej, diviačej, vtáctva, zvýšenie bezpečnosti obce pred prívalovými vodami. Obec je zatrubnená a je nutné dosiahnuť prietok, ktorý ju neohrozí .
3. Obnova studničiek – v rámci budovania vodných ciest boli obnovené studničky s vysoko kvalitnou vodou s liečivými účinkami. Zvýšený záujem verejnosti.
4. Vytvorenie oddychového miesta pre verejnosť- využívanie širokej verejnosti, spoločenských, turistických a spoločenských organizácii

Zadržanie vody v lokalite

- Význam vzniku vodných ciest, a dopad na zadržanie vody v prírode. Príchod zveri, vysokej, diviačej, vtáctva, zvýšenie bezpečnosti obce pred prívalovými vodami.
- Obec je zatrubnená a je nutné dosiahnuť prietok, ktorý ju neohrozí .

POŠTA

2010/12/27 12:45

Obnova studničiek

- V rámci budovania vodných ciest boli obnovené studničky s vysoko kvalitnou vodou s liečivými účinkami.
- Zvýšený záujem verejnosti.

Cerfifikát o kvalite vody

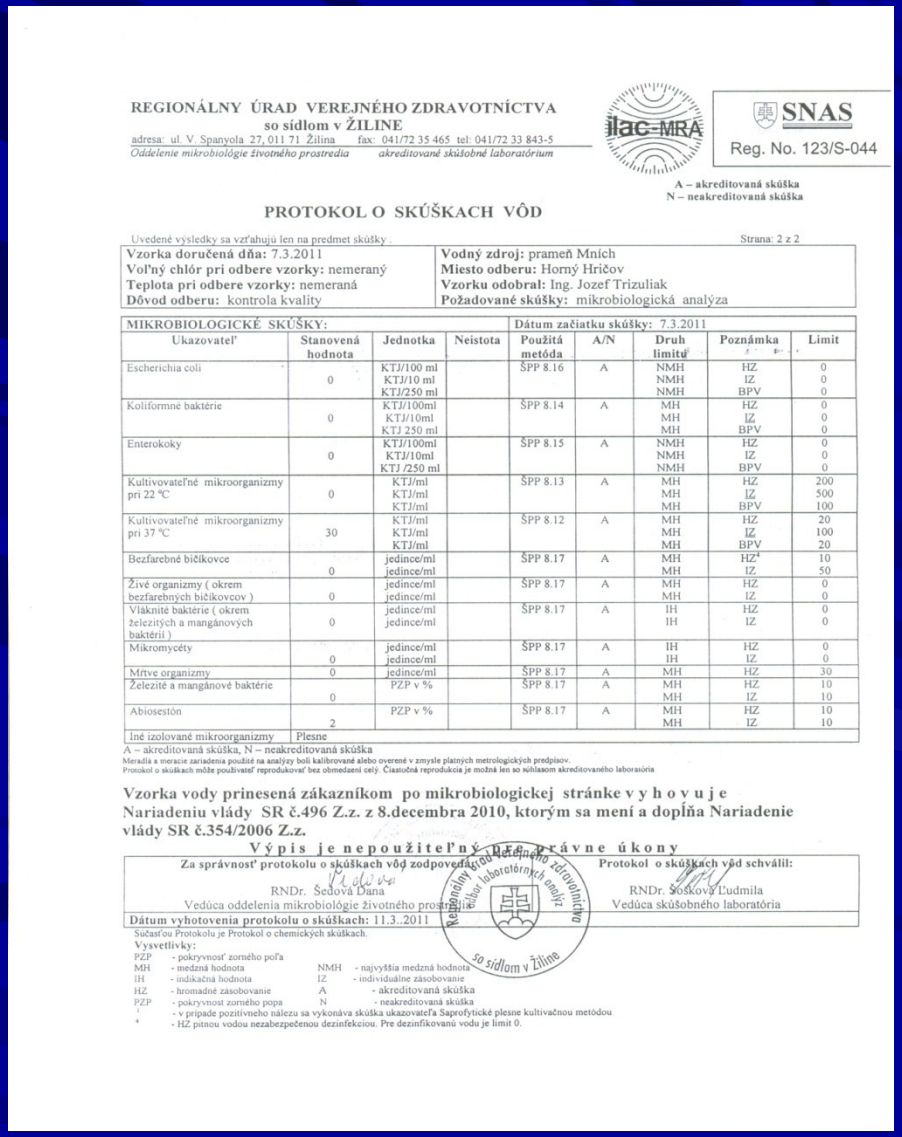

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v ŽILINE
adresa: ul. V. Spanyola 27, 011 71 Žilina fax: 041/72 35 465 tel: 041/72 33 843-5
Oddelenie mikrobiológie životného prostredia akreditované skúšobné laboratórium

ilac-MRA SNAS Reg. No. 123/S-044

A – akreditovaná skúška
N – neakreditovaná skúška

PROTOKOL O SKÚŠKACH VÔD

Uvedené výsledky sa vzťahujú len na predmet skúšky. Strana: 2 z 2

Vzorka doručená dňa: 7.3.2011	**Vodný zdroj:** prameň Mních
Voľný chlór pri odbere vzorky: nemeraný	**Miesto odberu:** Horný Hričov
Teplota pri odbere vzorky: nemeraná	**Vzorku odobral:** Ing. Jozef Trizuliak
Dôvod odberu: kontrola kvality	**Požadované skúšky:** mikrobiologická analýza

MIKROBIOLOGICKÉ SKÚŠKY: **Dátum začiatku skúšky:** 7.3.2011

Ukazovateľ	Stanovená hodnota	Jednotka	Neistota	Použitá metóda	A/N	Druh limitu	Poznámka	Limit
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml KTJ/10 ml KTJ/250 ml		ŠPP 8.16	A	NMH NMH NMH	HZ IZ BPV	0 0 0
Koliformné baktérie	0	KTJ/100ml KTJ/10ml KTJ 250 ml		ŠPP 8.14	A	MH MH MH	HZ IZ BPV	0 0 0
Enterokoky	0	KTJ/100ml KTJ/10ml KTJ /250 ml		ŠPP 8.15	A	NMH NMH NMH	HZ IZ BPV	0 0 0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C	0	KTJ/ml KTJ/ml KTJ/ml		ŠPP 8.13	A	MH MH MH	HZ IZ BPV	200 500 100
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 °C	30	KTJ/ml KTJ/ml KTJ/ml		ŠPP 8.12	A	MH MH MH	HZ IZ BPV	20 100 20
Bezfarebné bičíkovce	0	jedince/ml jedince/ml		ŠPP 8.17	A	MH MH	HZ[4] IZ	10 50
Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)	0	jedince/ml jedince/ml		ŠPP 8.17	A	MH MH	HZ IZ	0 0
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)	0	jedince/ml jedince/ml		ŠPP 8.17	A	IH IH	HZ IZ	0 0
Mikromycéty	0	jedince/ml jedince/ml		ŠPP 8.17	A	IH IH	HZ IZ	0 0
Mŕtve organizmy	0	jedince/ml		ŠPP 8.17	A	MH	HZ	30
Železité a mangánové baktérie	0	PZP v %		ŠPP 8.17	A	MH MH	HZ IZ	10 10
Abiosestón	2	PZP v %		ŠPP 8.17	A	MH MH	HZ IZ	10 10
Iné izolované mikroorganizmy	Plesne							

A – akreditovaná skúška, N – neakreditovaná skúška
Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.
Protokol o skúškach môže používateľ reprodukovať bez obmedzení celý. Čiastočná reprodukcia je možná len so súhlasom akreditovaného laboratória

Vzorka vody prinesená zákazníkom po mikrobiologickej stránke v y h o v u j e Nariadeniu vlády SR č.496 Z.z. z 8.decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č.354/2006 Z.z.

V ý p i s j e n e p o u ž i t e ľ n ý n a p r á v n e ú k o n y

Za správnosť protokolu o skúškach vôd zodpovedá:
RNDr. Šedová Dana
Vedúca oddelenia mikrobiológie životného prostredia

Protokol o skúškach vôd schválil:
RNDr. Šošková Ľudmila
Vedúca skúšobného laboratória

Regionálny úrad verejného zdravotníctva odbor laboratórnych analýz so sídlom v Žiline

Dátum vyhotovenia protokolu o skúškach: 11.3..2011

Súčasťou Protokolu je Protokol o chemických skúškach.

Vysvetlivky:

PZP	- pokryvnosť zorného poľa		
MH	- medzná hodnota	NMH	- najvyššia medzná hodnota
IH	- indikačná hodnota	IZ	- individuálne zásobovanie
HZ	- hromadné zásobovanie	A	- akreditovaná skúška
PZP	- pokryvnost zorného popa	N	- neakreditovaná skúška

[1] - v prípade pozitívneho nálezu sa vykonáva skúška ukazovateľa Saprofytické plesne kultivačnou metódou
[4] - HZ pitnou vodou nezabezpečenou dezinfekciou. Pre dezinfikovanú vodu je limit 0.

Vytvorenie oddychového miesta pre verejnosť

- Využívanie širokej verejnosti z okolia, stretávanie sa spoločenských, turistických a športových organizácii

Hrušovská vodná cesta

Priatelia, mám jednu veľkú túžbu pri realizácii tejto krásnej myšlienky, dať prírode vodu, život a ľudstvu životnú perspektívu

Nepokazme to politikou

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ